

# 取扱説明書

(お客様保管)

## 住宅用太陽光発電システム 屋外用集中型パワーコンディショナ (接続箱一体型) (遠隔出力制御システム対応型)

品番 HQJP-M55-A1  
(5.5kW タイプ)

### もくじ



このたびは、パワーコンディショナをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(2~3ページ)を必ずお読みください。
- この商品を使用できるのは日本国内のみで、国外では使用できません。

This equipment is designed for domestic use in Japan only and cannot be used in any other countries.

|              |   |
|--------------|---|
| 安全上のご注意      | 2 |
| システムの構成とはたらき | 4 |
| 各部の名前        | 5 |
| ご使用の前に       | 7 |

|                        |    |
|------------------------|----|
| 運転                     | 8  |
| 積算電力量の表示               | 9  |
| 停電時の連系運転と<br>自立運転の切り換え | 10 |
| 停止                     | 12 |
| 一括制御リモコン(別売品)による操作     |    |
| 運転                     | 13 |
| 積算電力量の表示               | 14 |
| 発電電力の表示                | 15 |
| 停電時の連系運転と<br>自立運転の切り換え | 16 |
| 停止                     | 17 |

|                     |    |
|---------------------|----|
| こんなときは              | 18 |
| 点検とお手入れのしかた         | 21 |
| 仕様                  | 22 |
| 保証とアフターサービスについて 裏表紙 |    |

ご使用の前に

ご使用方法

必要なときに

# 安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

|   |                       |   |                                  |
|---|-----------------------|---|----------------------------------|
|  <b>警告</b> | 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。 |  <b>注意</b> | 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。 |
|---|-----------------------|---|----------------------------------|

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)

|  |  |
|--|--|
|  してはいけない内容です。 |  実行しなければならない内容です。 |
|--|--|

## **警告**

### 設置環境について



#### ■運転前に次のことを確認する

- 製品質量（保護ガード・壁取付板などを含み約 33kg）に十分耐える取り付けか（落下によるけがや故障のおそれ）
- 激しい風雨にさらされないか（水の浸入による感電、発煙・発火のおそれ）
- 潮風が当たらないか（腐食による感電、発煙・発火のおそれ）
- 腐食性ガス、温泉など硫化ガスの発生はないか（感電、発煙・発火のおそれ）
- 爆発性・可燃性ガス、引火性液体は近くはないか（爆発・火災のおそれ）
- 屋根からの落雪による衝撃を受けないか（製品落下による事故のおそれ）
- D種接地相当工事（接地抵抗 100 Ω以下）が行われているか（感電のおそれ）
- 一括制御リモコン（別売品）は屋内に設置されているか（感電、故障のおそれ）

### 取り扱いについて



- 機器本体や保護ガードに手を触れたり、保護ガード周辺のすき間に指を入れないけがややけどのおそれがあります。



- お手入れをする際は、運転を停止し太陽光発電システム専用ブレーカーを OFF (切) にするやけどや感電のおそれがあります。



- 上に乗ったり、物を置いたり、ぶら下がったりしない転落、落下によるけがや事故のおそれがあります。別売の平地置台にも手をかけたり乗ったりしないでください。（設置時）



- 異常・故障時は直ちに運転を停止し、太陽光発電システム専用ブレーカーを OFF (切) にするそのまま運転を続けると、感電、火災や故障の原因となります。



- 分解・改造・お客様ご自身での施工・修理は行わない火災、感電、故障の原因となります。



- 衝撃・振動を加えない落下によるけが、故障の原因となります。



- 一括制御リモコン（別売品）はぬれた手でふれたり、ぬれた布で拭かない感電、故障の原因となります。

## 警告

### 自立運転コンセントの使用について（設置時）



- 途中で電源が切れると生命や財産に損害を受けるおそれがある電気製品は使用しない  
発電電力が不足した場合や夜間は電源が切れます。すべての医療機器、灯油やガスを用いる冷暖房機器、電熱機器などは絶対に使用しないでください。デスクトップパソコンなどは、データ破損などの原因となります。ノートパソコンは内蔵バッテリーを付けてご使用ください。
- 自立運転出力に機器を接続したままにしない  
火災、感電の原因となります。使用時には、機器が安全な状態であることをご確認ください。

## 注意

### 設置環境について



- 運転前に次のことを確認する
  - 必要な放熱スペース（5ページ参照）が確保されているか（発煙・発火・故障のおそれ）
  - 屋内設置の場合、壁紙の変色が気にならないか（高温によるホコリ付着で壁紙変色のおそれ）

### 取り扱いについて



- 雷鳴時、災害発生時にはパワーコンディショナや一括制御リモコン（別売品）に手を触れない  
感電のおそれがあります。



- ペースメーカー装着者は、パワーコンディショナ本体に手の届く範囲に近づかない  
ペースメーカーに影響を与えるおそれがあります。



- 運転スイッチ操作時以外は必ず運転スイッチ扉を閉めた状態にする  
水の浸入により、感電・発煙のおそれがあります。



- パワーコンディショナや一括制御リモコン（別売品）の近くで発熱機器や蒸気の出る機器、火気を使用しない  
ストーブ、加湿器、炊飯器などを近くで使用しないでください。感電・火災・故障の原因となります。



- 水没、埋雪した後は使用しない  
感電や発火のおそれがあります。お買い上げの販売店や施工店にご相談ください。



- 水抜き孔をふさがない  
水が浸入時に感電・発煙のおそれがあります。

### 自立運転コンセントの使用について（設置時）



- モーターを使用している電気製品は、他の電気製品と同時に使用しない  
過電圧の発生により、他の電気製品が故障する原因となります。



- 異臭や異音がした場合は、直ちに自立運転を停止する  
そのまま運転を続けると、感電・火災や故障の原因となります。



- 使用する電気製品が安全な状態であることを確認してから使用する  
不安全な状態で使用すると、感電・火災や事故、故障の原因となります。

### 設置・使用上のお願い

- アマチュア無線のアンテナが近隣にあるところには、設置しないでください。  
無線機にノイズが発生する可能性があります。
- ラジオ・携帯電話などは、パワーコンディショナの近くで使用しないでください。  
受信障害発生の可能性があります。
- 電気的雑音の影響を受けると困る電気製品は、パワーコンディショナの近くで使用しないでください。  
電気製品の正常な動作ができなくなる原因となります。

# システムの構成とはたらき

2015年1月22日公布の再生可能エネルギー特別措置法施行令規則の一部を改正する省令と関連告示に対応した機器です。

●外部受令装置（別売のカラーモニター（HQJP-MC-A1）と送信ユニット（HQJP-MU-A1））による遠隔出力制御機能あり（遠隔出力制御システム対応型パワーコンディショナだけでは、遠隔出力制御はできませんのでご留意願います。また、遠隔出力制御システムの設置につきましては、各電力会社のホームページをご覧ください。）

※通信に関わるランニングコストについて


インターネット回線契約に伴う回線料費用などは、ご負担いただくことになります。  
パワーコンディショナは太陽電池モジュールの直流電力を交流電力に変換し、商用電源として住宅用分電盤に供給します。商用電源とは電力会社から供給され、一般住宅で使用されている交流電源のことです。

## ●連系運転（通常時）

- ご家庭の商用電源と接続し、電気製品の消費する電力として供給します。
- ご家庭での消費電力量とパワーコンディショナの発電量に応じて自動的に電力会社との間で売買電されます。（電力会社との契約によります。）
- 日没時など太陽電池モジュールの発電がなくなった場合、自動的にパワーコンディショナは運転を停止し、日の出時に発電を開始すると自動的に運転を開始します。
- 連系運転時は自立運転コンセント<sup>\*</sup>に電力は送られません。
- 商用電源が停電するとパワーコンディショナは自動的に運転を停止し、復電すると自動的に運転を開始します。


## ●自立運転（停電時 ⇒ 10～11、16ページ）

- 停電が長くなった場合でも、太陽電池モジュールで発電があれば、自立運転により自立運転コンセントから電力を供給します。
- 自立運転する際は手動による切り替え操作が必要です。（停電時、自動で自立運転への切り替えも可能です。⇒ 20ページ）
- 自立運転で発電した電力は住宅用分電盤には送られません。

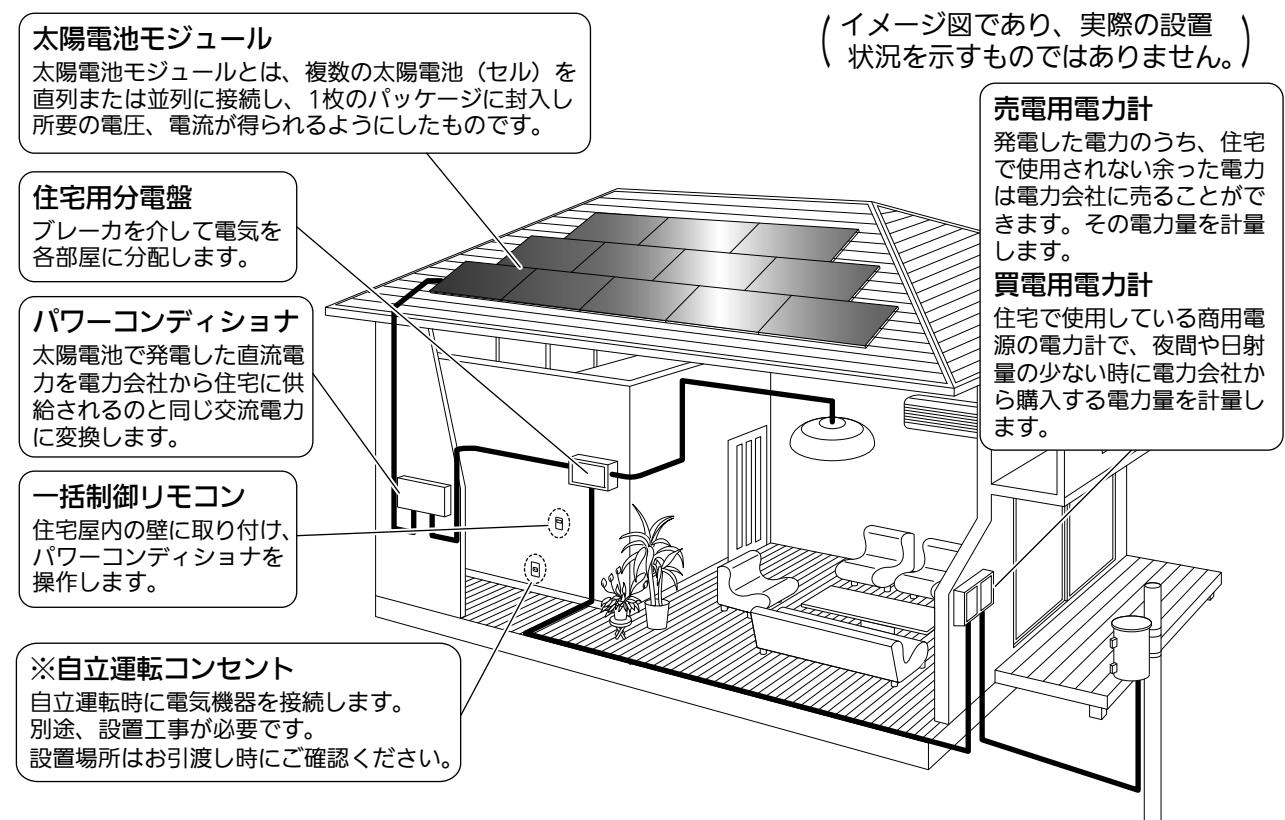


# 各部の名前

## パワーコンディショナ本体

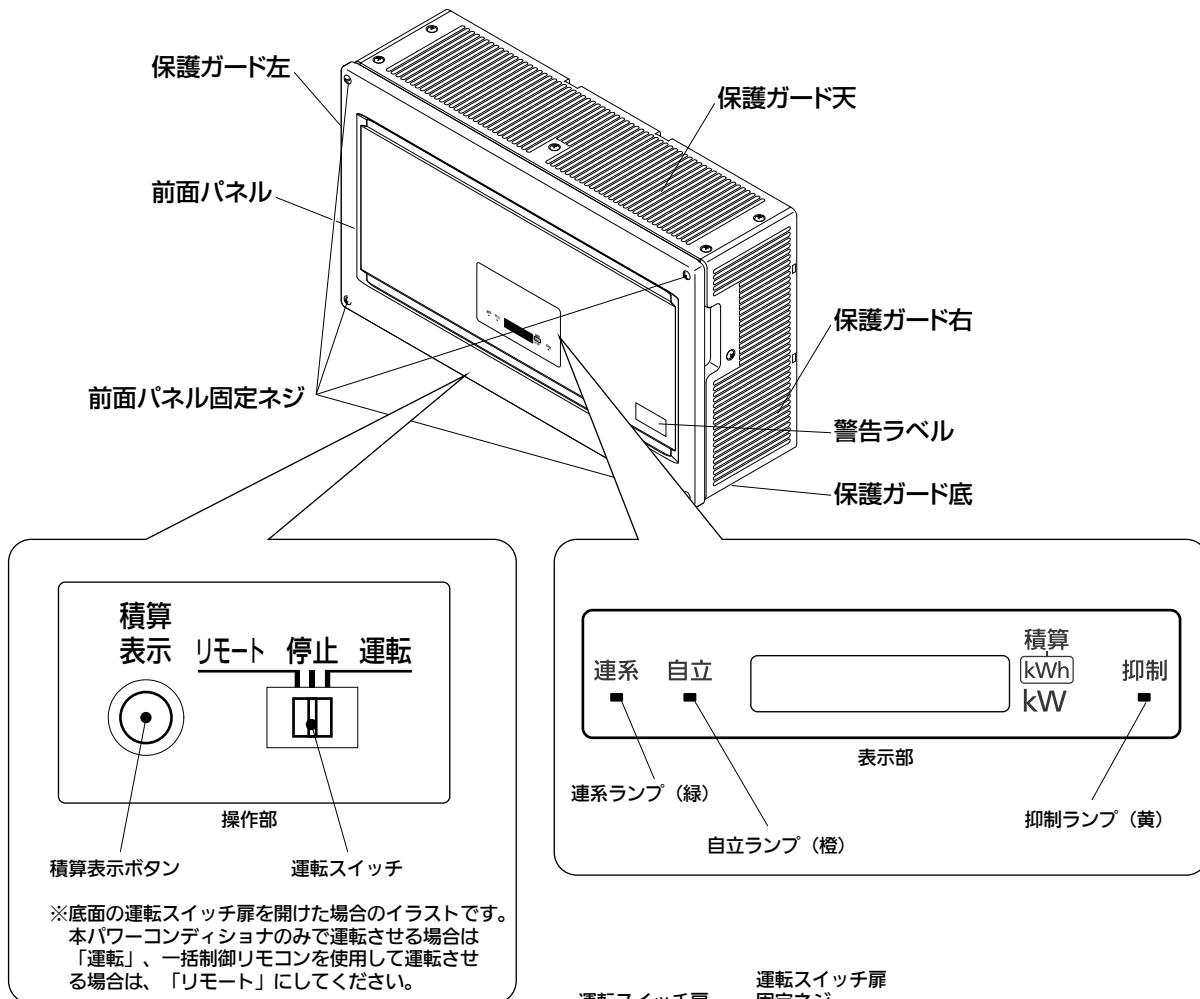

### 運転スイッチ扉の開け方


右図の運転スイッチ扉固定ネジを緩めて運転スイッチ扉を開けてください。  
運転スイッチ扉固定ネジが緩まない場合は、マイナスドライバーをご使用ください。

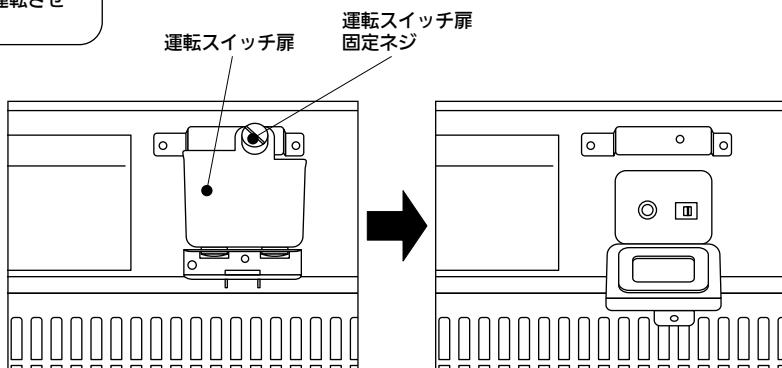

### ご注意

- 運転スイッチ扉を開ける際は、運転スイッチ扉と運転スイッチ扉固定ネジが落下しないように気をつけてください。

■ パワーコンディショナの前方には点検スペースとして 800 mm 以上を確保することを推奨します。また、上下左右は放熱、点検のために、右図に示すスペースが必要です。絶対に物を置かないでください。

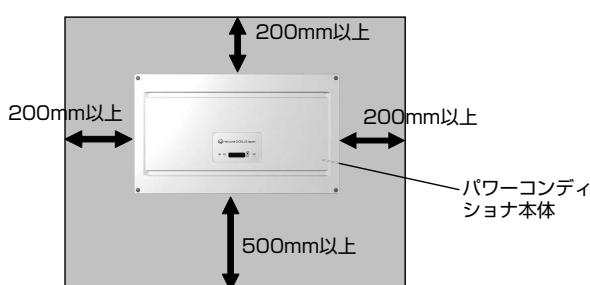

## 専用別売品

|             | 部品名                     | 長さ   | 品番       | 用途  |
|-------------|-------------------------|------|----------|---|
| ①<br>通信ケーブル | 屋外マルチ<br>パワコン・リモコン間ケーブル | 5 m  | POKC050B | パワーコンディショナ本体と一括制御リモコンの接続に必要です                         |
|             |                         | 15 m | POKC150B |   |
|             |                         | 30 m | POKC300B |   |
| ②           | 屋外マルチ<br>パワコン間ケーブル      | 5 m  | POKC050P | パワーコンディショナを複数台設置する場合に、パワーコンディショナ本体を相互に接続します           |
|             |                         | 30 m | POKC300P |   |
| ③           | 屋外マルチ<br>リモコン・送信U間ケーブル  | 3 m  | POKC030F | 送信ユニット (HQJP-MU-A1) を設置した場合に一括制御リモコンやパワーコンディショナと接続します |
|             |                         | 15 m | POKC150F |   |
| ④           | 屋外集中パワコン・<br>送信U間ケーブル   | 15 m | POKC150C |   |
|             |                         | 30 m | POKC300C |   |


|      | 部品名      | 形状 | 品番         | 用途                                       |
|------|----------|----|------------|--|
| リモコン | 一括制御リモコン |    | HQJP-RM-A1 | 一括制御リモコン 1 台で、複数台のパワーコンディショナを操作することができます |

## 一括制御リモコン(別売品)

一括制御リモコン 1 台で最大 5 台（工場出荷時）までのパワーコンディショナを操作できます。

ただし、パワーコンディショナおよび一括制御リモコンの設定を変更することで、最大 10 台まで操作することができます。

設定変更を行う場合、お買い上げの販売店または施工店へご連絡ください。

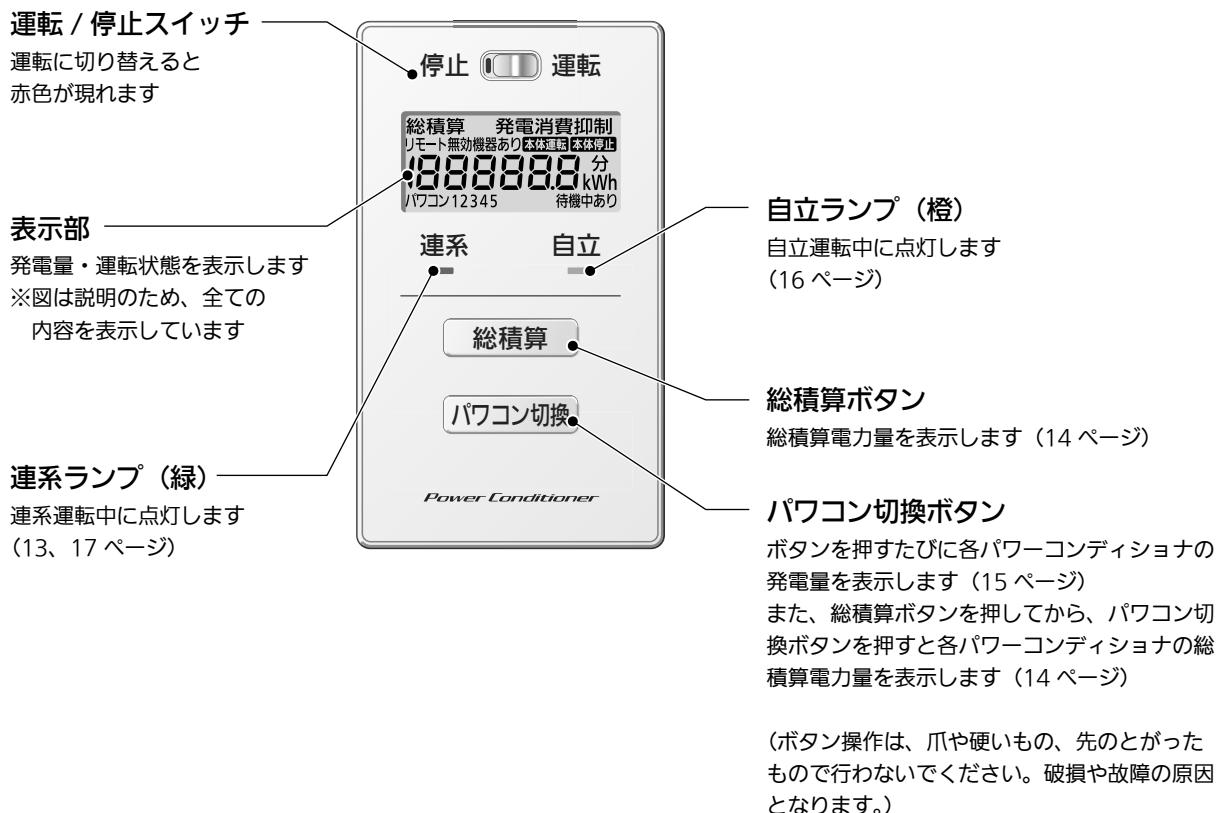

# ご使用の前に

\*ご利用地域の周波数に自動設定されます。

はじめてお使いになるときは、施工店にて『連系運転を開始する』までを実施していただい  
てください（運転前に電力会社との連系協議と竣工検査が必要です。）

電源を入れる（7ページ）

連系運転を開始する（8、13ページ）

通常時

※連系運転

停電時に電気製品を使う

停電から復旧

停電時の運転

※自立運転



(10~11、16ページ)

※システムの構成とはたらきもご覧ください（4ページ）

電源を入れる

住宅用分電盤の  
太陽光発電システム  
専用ブレーカ

※分電盤と別置きの  
場合があります。



1. 住宅用分電盤の太陽光発電システム  
専用ブレーカをON（入）にする


ご使用の  
前に

# 運転

昼間の晴れているときに、停電でないことを確認してから操作を始めてください。

## 連系運転を開始する

パワーコンディショナは、商用電源の状態（停電の有無）や太陽電池の状態（発電の有無）に応じて、自動的に運転・停止を行いますので、ふだんの運転操作は不要です。お客様の操作で運転を停止した場合（12 ページ）は、以下の操作で運転を再開することができます。

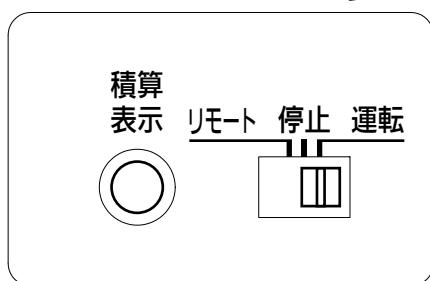

※上のイラストは、パワーコンディショナの操作部を底面から見たイラストです。

### 1. パワーコンディショナ下部の運転スイッチを「運転」にする

- ピッと音がします
- 連系ランプが点滅し、約300秒(5分)間カウントダウンします。カウントダウン終了後、運転を開始します。

連系  
自立  
■■■  
積算  
kWh  
38  
kW  
抑制  
■■■

- 連系ランプが点灯し、0.0 kWから徐々に大きくなります。
- 発電電力を表示（この例では3.8kW）
- 日射条件などにより、待機時間が変わることがあります。
- 自立ランプが点灯した場合は、太陽光発電システム専用ブレーカーがOFF（切）になっていないか確認してください。

### お知らせ

- 電力量表示は、ある程度の誤差を含みます。（システムの容量、天候などによっても変化します。）発電量の目安としてご活用ください。（本製品は、計量法の対象ではありません。）
- 商用電源が停電した場合、パワーコンディショナは自動的に運転を停止します。商用電源が正常にもどれば 5 分程度で自動的に運転を再開します。（運転スイッチは操作不要です。）  
※工場出荷時の値です。変更された場合はこの限りではありません。
- 夜間や日中晴れても太陽電池モジュールに雪が積もっているときなど、太陽電池モジュールが発電しなくなると、パワーコンディショナは運転を自動的に停止します。
- 日没後は何も表示されません。


### ■ 抑制ランプが点灯（点滅）しているとき（これは機器の故障ではありません。）

連系  
自立  
■■■  
積算  
kWh  
20  
kW  
抑制  
■■■

- 商用電源の電圧が規定値（電力会社による指定値が設定されています）を超えないように、パワーコンディショナは発電電力を自動で抑えます。  
太陽光発電システムからの売電量が少なくなる可能性があります。
- 商用電源の電圧が正常範囲に戻れば、自動的に発電電力の抑制動作をやめて、通常運転に戻り、「抑制ランプ」も消えます。ひんぱんに発生する場合は、電力系統側での対策が必要ですので、お買い上げの販売店または施工店にご相談ください。
- 積算表示ボタンを長押し（5秒程度）すると、累積抑制時間（分）が表示されます。（操作しないと約5秒後に元の画面に戻ります。）

# 積算電力量の表示

総積算電力量を表示させる

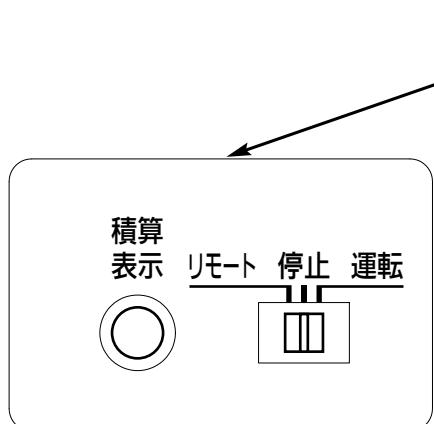

## 1. 積算表示ボタンを押す

連系 自立 積算 表示 12345 kWh kW 停止 運転 抑制

- 太陽光発電システムを設置し、発電を開始してからの総積算電力量を表示（この例では12345kWh）
- 操作しないと約5秒後に元の画面に戻ります
- 積算電力量を表示中に積算表示ボタンを押すと、さらに約5秒間表示します。

※上のイラストは、パワーコンディショナの操作部を底面から見たイラストです。


### お知らせ

- 日没後は、積算表示ボタンを押しても積算電力量は表示されません。
- 積算電力量は設置して、発電を開始してからの累計の発電電力量です。
- 自立運転中の発電電力量は、積算電力量には加算されません。

# 停電時の連系運転と自立運転の切り換え


## 連系運転から自立運転にするには

太陽光発電システム専用ブレーカを OFF (切) にすることにより、自立運転に切り換えることができます。自立運転モードでは、自立運転コンセントから供給される電力により、電気製品を使用することができます。※予め自立運転コンセントの設置工事が必要です。

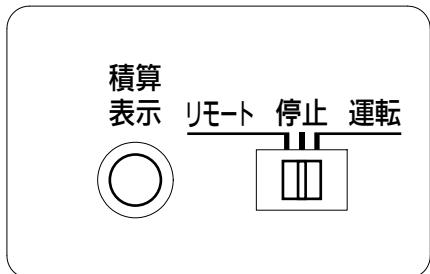


※上のイラストは、パワーコンディショナの操作部を底面から見たイラストです。

住宅用分電盤の  
太陽光発電システム  
専用ブレーカ



※分電盤と別置きの場合があります。




### 1. パワーコンディショナ下部の運転スイッチを「停止」にする



- 表示が消え、パワーコンディショナは運転を停止します

### 2. 太陽光発電システム専用ブレーカを OFF (切) にする


### 3. パワーコンディショナ下部の運転スイッチを「運転」にする



- 約10秒後に自立ランプが点灯、自立運転コンセントにAC100Vが出力されます


- 自立運転時の電力表示は、自立運転コンセントに接続された機器の消費電力(単位:kW)です

## 自立運転から連系運転に戻すには

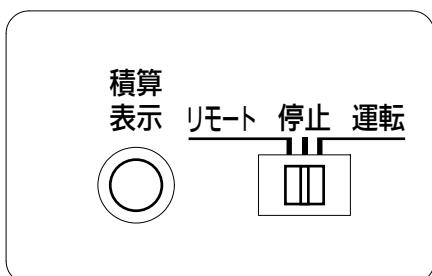


※上のイラストは、パワーコンディショナの操作部を底面から見たイラストです。

住宅用分電盤の  
太陽光発電システム  
専用ブレーカ



※分電盤と別置きの場合があります。



### 1. パワーコンディショナ下部の運転スイッチを「停止」にする



- 表示が消え、パワーコンディショナは運転を停止します

### 2. 太陽光発電システム専用ブレーカを ON (入) にする


### 3. パワーコンディショナ下部の運転スイッチを「運転」にする




- 連系ランプが点滅し、約300秒(5分)間カウントダウンします。カウントダウン終了後、運転を開始します。

- 連系ランプが点灯し、発電電力が表示されます。


## 自立運転コンセントで使える機器の例

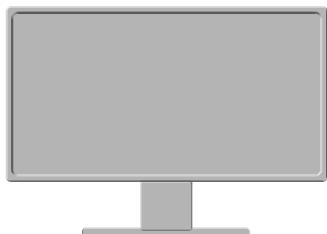

テレビ



ラジオ



充電器  
(携帯電話用など)



警告

## 自立運転コンセントの使用について（別途、設置工事が必要です。）



### ■自立運転コンセントに以下の製品をつながない

自立運転時の発電電力は天候により変動します。パワーコンディショナの発電電力が自立運転用コンセントにつないだ電気機器の消費電力より小さい時は運転を停止します。途中で電源が切れると、生命や財産に損害を受けるおそれがある以下の機器はご使用にならないでください。

- ・すべての医療機器、灯油やガスを用いた暖房機器、電気コンロなど
- ・デスクトップパソコンなどの情報機器およびその周辺機器、炊飯器、電子レンジなどの調理機器
- ・その他、電源が切れると生命や財産に損害を受けるおそれのある機器


### 自立運転時のご注意（点検コードは18～19ページ参照）

- くもりや朝夕など太陽電池モジュールの発電量が少ない場合は、使用する電気製品の消費電力によって運転できずに、機器内の保護装置が働く場合があります。保護装置が数回働くと自動的に運転を再開しなくなります。くわしくは、18～19ページの点検コードをご覧ください。
- 15Aを超える電流が流れた場合、機器内の保護装置が働く場合があります。保護装置が数回働くと自動的に運転を再開しなくなります。くわしくは、18～19ページの点検コードをご覧ください。最大消費電力が1,500W以上の機器は使用できません。自立運転コンセントは、最大15A以下でご使用ください。（機器により異なりますが、概ね1,000～1,500Wのもの。）
- タコ足配線での使用はおやめください。
- 太陽電池モジュールが十分に発電している時でも、洗濯機、掃除機など、モータを内蔵している電気製品は、運転開始時に大きな電流が流れるため、使用できない場合があります。冷蔵庫のような、連続的に電力の供給が必要な機器も使用できません。
- 自立運転モードで日没となった場合、翌朝は自動的に連系運転モードが選択されます。住宅用分電盤の太陽光発電システム専用ブレーカーがOFF（切）であれば運転スイッチを「停止」→「運転」にすることで、自立運転を開始します。

# 停止

## 連系運転を停止するには

パワーコンディショナは、商用電源の状態（停電の有無）や太陽電池の状態（発電の有無）に応じて、自動的に運転・停止を行いますが、お客様の操作により停止させることもできます。

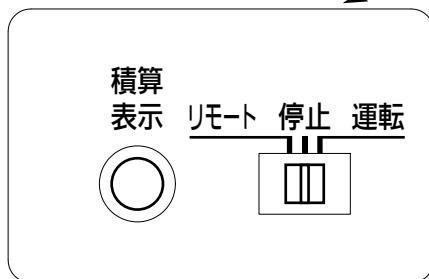

※上のイラストは、パワーコンディショナの操作部を底面から見たイラストです。

### 1. パワーコンディショナ下部の運転スイッチを「停止」にする

連系 自立 積算  
●発電電力表示が消えます  
●連系ランプが消えます


●連系ランプが消え  
運転を停止します

#### <お知らせ>

- 日没後は、自動的に運転を停止します。  
(上記操作を行った場合は、翌朝、太陽電池が発電を始めて運転を開始しません。)
- 運転を開始する時は、8ページの運転に従って操作してください。


## 太陽光発電システム全体を停止したい場合は…

※異常時や故障時、お手入れを行う前には、必ず上記操作を行いシステム全体を停止してください。

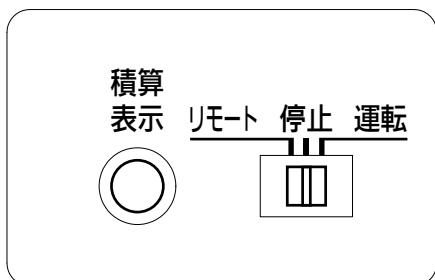


※上のイラストは、パワーコンディショナの操作部を底面から見たイラストです。

住宅用分電盤の  
太陽光発電システム  
専用ブレーカ



※分電盤と別置きの場合があります。



### 1. パワーコンディショナ下部の運転スイッチを「停止」にする

### 2. 太陽光発電システム専用ブレーカ OFF (切) にする

# 一括制御リモコン（別売品）による操作

別売品の一括制御リモコンを用いて操作できます。（本体の運転スイッチは、リモートに設定する必要があります。）

## 運転

昼間の晴れているときに、停電でないことを確認してから操作を始めてください。

### 連系運転を開始する

パワーコンディショナは、商用電源の状態（停電の有無）や太陽電池の状態（発電の有無）に応じて、自動的に運転・停止を行いますので、ふだんの運転操作は不要です。お客様の操作で停止した場合（17 ページ）は、以下の操作で再開することができます。



※上のイラストは3台接続時の例です。

#### 1. 停止 運転 スイッチを「運転」にする



#### ● 約 5 分後、運転を開始



- 「発電」および発電電力を表示（この例では12.5kW）
- 連系ランプが点灯

#### ● 日射条件などにより、待機時間が変わることがあります。

- 自立ランプ（橙）が点灯した場合は、太陽光発電システム専用ブレーカが OFF（切）になっていないか確認してください。

### お知らせ

- 電力量表示は、ある程度の誤差を含みます。（システムの容量、天候などによっても変化します。）発電量の目安としてご活用ください。（本製品は、計量法の対象ではありません。）
- 商用電源が停電した場合、パワーコンディショナは自動的に運転を停止します。商用電源が正常にもどれば 5 分程度で自動的に運転を再開します。（運転スイッチは操作不要です。）※工場出荷時の値です。変更された場合はこの限りではありません。
- 夜間や日中晴れても太陽電池モジュールに雪が積もっているときなど、太陽電池モジュールが発電しなくなると、パワーコンディショナは運転を自動的に停止します。
- 日没後は何も表示されません。

### ■ 「抑制」の表示について（これは機器の故障ではありません。）



- 表示部に「抑制」が表示されているときは、商用電源の電圧が規定値（電力会社によって決められた指定値）を超えないように、パワーコンディショナは発電電力を自動で抑制しています。太陽光発電システムからの発電量が少なくなる可能性があります。
- 商用電源の電圧が正常範囲に戻れば、自動的に発電電力の抑制動作をやめて、通常運転に戻り、「抑制」表示も消えます。ひんぱんに発生する場合は、電力系統側での対策が必要ですので、お買い上げの販売店または施工店にご相談ください。
- 総積算ボタンを長押し（5秒程度）すると、累積抑制時間（分）が表示されます。
- 累積抑制時間（分）表示中にパワコン切換ボタンを押すと、接続されている各パワーコンディショナの累積抑制時間が順に表示されます。（総積算ボタンをさらに2回押すか、5秒放置で元の表示に戻ります。）

# 積算電力量の表示

- 各パワーコンディショナの総積算電力量と合計の総積算電力量を一括制御リモコンで簡単に確認できます。
- 夜間にパワーコンディショナが自動で運転を停止している場合でも、以下の操作は可能です。

## 各パワーコンディショナの合計の総積算電力量を表示させる



※上のイラストは3台接続時の例です。

### 1. 総積算ボタンを押す



- 太陽光発電システムを設置し、発電を開始してからの各パワーコンディショナの合計の総積算電力量を表示（この例ではパワーコンディショナ3台の合計が12345kWh）

### 2. 再度 総積算ボタンを押す



- 各パワーコンディショナの合計の発電電力量表示に戻る
- 操作しないと約5秒後に元の画面に戻ります

## 各パワーコンディショナの総積算電力量を表示させる



※上のイラストは3台接続時の例です。

### 1. 総積算ボタンを押してから パワコン切換ボタンを押す



- 太陽光発電システムを設置し、発電を開始してからの各パワーコンディショナの総積算電力量を表示

### 2. パワコン切換ボタンを押すたびに



- 各パワーコンディショナの総積算電力量が順に表示されます
- 操作しないと約5秒後に元の画面に戻ります


# 発電電力の表示

- 各パワーコンディショナの発電電力を一括制御リモコンで簡単に確認できます。
- 【パワコン切換】ボタンを押す前は、各パワーコンディショナの合計の発電電力が表示されています。

## 各パワーコンディショナの発電電力を表示させる



※上のイラストは3台接続時の例です。

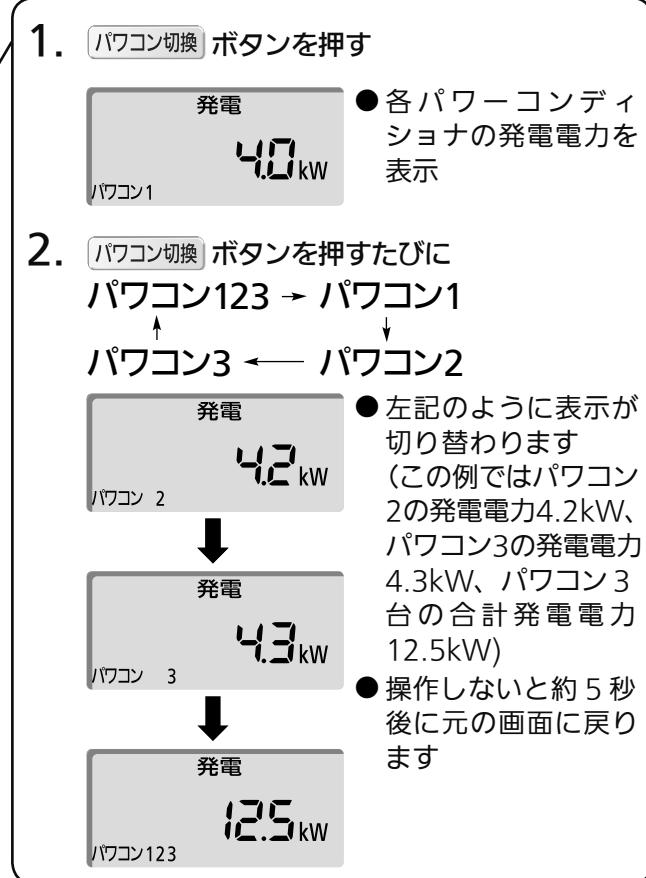


# 停電時の連系運転と自立運転の切り換え


## 連系運転から自立運転にするには

太陽光発電システム専用ブレーカを OFF (切) にすることにより、自立運転に切り換えることができます。自立運転モードでは、自立運転コンセントから供給される電力により、電気製品を使用することができます。※予め自立運転コンセントの設置工事が必要です。

住宅用分電盤の  
太陽光発電システム  
専用ブレーカ



※分電盤と別置きの  
場合があります。



1. 停止  運転 スイッチを「停止」にする



●パワーコンディショナは運転を停止します

2. 太陽光発電システム専用ブレーカを OFF (切) にする


3. 停止  運転 スイッチを「運転」にする




- 10～20秒後に自立ランプが点灯、自立運転コンセントにAC100Vが出力されます
- 自立運転時の電力表示は、自立運転コンセントに接続された機器の消費電力（単位：kW）です

## 自立運転から連系運転に戻すには

住宅用分電盤の  
太陽光発電システム  
専用ブレーカ



※分電盤と別置きの  
場合があります。



1. 停止  運転 スイッチを「停止」にする



●パワーコンディショナは運転を停止します

2. 太陽光発電システム専用ブレーカを ON (入) にする

3. 停止  運転 スイッチを「運転」にする




- 約5分後、連系運転を開始
- 連系ランプが点灯  
発電電力が表示されます

# 停止

## 連系運転を停止するには

パワーコンディショナは、商用電源の状態（停電の有無）や太陽電池の状態（発電の有無）に応じて、自動的に運転・停止を行いますが、お客様の操作により停止させることもできます。

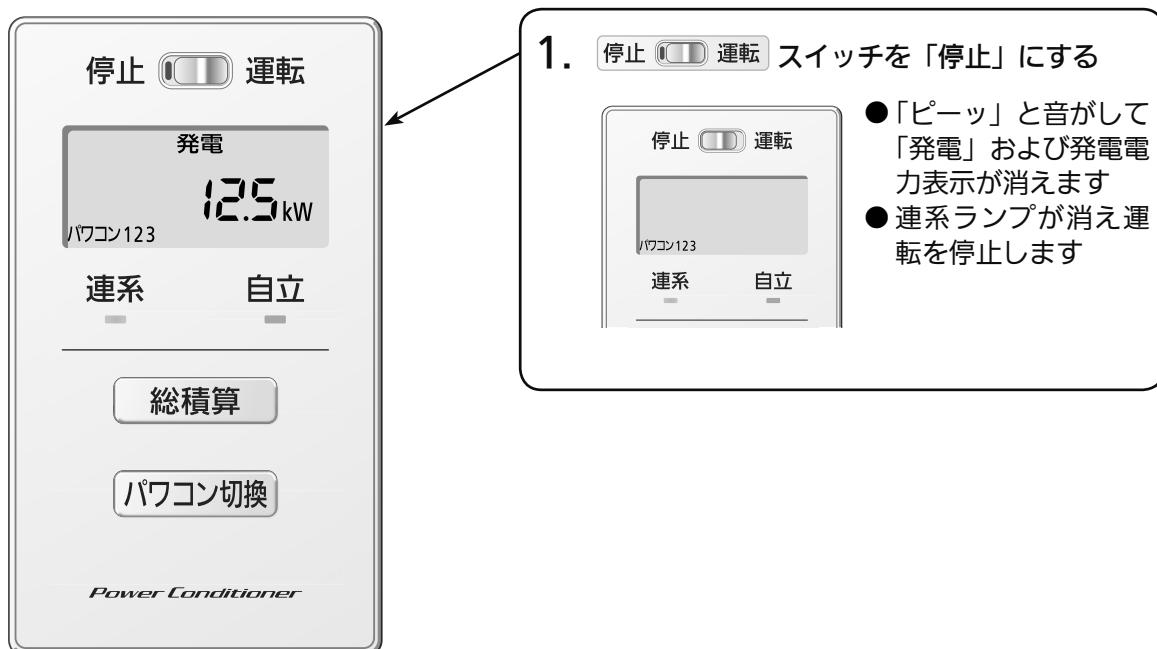

※上のイラストは3台接続時の例です。

### お知らせ

- 日没時は、自動的に運転を停止します。  
(上記操作を行った場合は、翌朝、太陽電池が発電を始めても運転を開始しません。)
- 運転を開始する時は、13 ページの運転に従って操作してください。
- 一括制御リモコン操作時に太陽光発電システム全体を停止させる時は、一括制御リモコンを停止にし、さらに 12 ページの「太陽光発電システム全体を停止したい場合は・・・」に従って操作してください。
- パワコンを複数台設置した場合は、接続されているパワコンの番号が表示されます。※



(アドレスをそれぞれ 1、2、3 で設定した 3 台のパワーコンディショナが接続されている場合)

※ 夜間は何も表示されません。ただし、総積算ボタン、またはパワコン切換ボタンを操作することで、画面表示が復帰します。

日中、表示部に何も表示されない場合や夜間、ボタン操作を行っても表示部に何も表示されない場合は、電力線の断線や一括制御リモコンの故障が考えられますので、お買い求めの販売店または施工店にご相談ください。

# こんなときは

パワーコンディショナ本体または、一括制御リモコンの表示部に右図のような点検コード（E または F と数字の組み合わせ）が表示された場合は、下記に従って処置してください。

## ●連系運転時の点検コード

### 1. E の点検コード（商用電源側）の内容と処置の仕方（ブザーは鳴りません）



パワコン1  
(パワコン1でE14の点検コードが表示された場合)

これは故障ではありません。

|      |  |   |
|------|--|---|
| E /  | 停電または商用電源の乱れによる運転停止<br>原因が解消されれば、自動的に運転を再開します。   | 商用電源が正常になるまでお待ちください。<br>住宅内の他の電気製品が、正常に使用できるにもかかわらず、長い間この状態が継続する場合は太陽光発電システム専用ブレーカがOFF(切)でないかを確認し、OFF(切)であればON(入)にしてください。また、太陽光発電システム専用ブレーカがひんぱんにOFF(切)になるようであれば、お買い上げの販売店にご連絡ください。 |
| E 99 | 停電または商用電源の乱れにより運転停止しました<br>原因は解消されているため、運転・停止スイッチをいったん停止にしてから再度運転にすることで10秒後に運転を再開します。<br>(保護リレー时限の設定が手動になっているため自動復帰しません) | ひんぱんに表示されるようであれば、お買い上げの販売店にご連絡ください。   |

お知らせとお願い

●パワーコンディショナ本体の運転スイッチまたは、一括制御リモコンの運転／停止スイッチを「運転」にしたときに自立ランプが点灯する場合は、商用電源が停電しているか、太陽光発電システム専用ブレーカがOFF(切)になっている可能性があります。

一度、運転スイッチまたは、運転／停止スイッチを「停止」にし、停電であれば商用電源が正常に戻った後に、太陽光発電システム専用ブレーカがOFF(切)になっていればON(入)にし、再度運転スイッチまたは、運転／停止スイッチを「運転」にしてください。太陽光発電システム専用ブレーカがひんぱんにOFF(切)になるような場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

●複数のパワーコンディショナで点検コードが表示された場合、一括制御リモコンの表示部には、2秒毎に各パワーコンディショナの点検コードを表示します。

### 2. F の点検コード（パワーコンディショナ側）の内容と処置の仕方（ブザー<sup>※</sup>が鳴ります）

お客様の使用環境により設定変更が必要となる場合があります。

|                  |  |
|------------------|--|
| こんなときは再度ご確認ください。 |  |
| F /              | 正常にもどれば10秒～数分後に自動的に運転を再開します。<br>運転を再開しない場合や、ひんぱんに表示するような場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。<br>※F47の場合、ブザーは鳴りません。   |
| F 50             |  |
| F 57             | パワーコンディショナを停止した後、再度運転してください。<br>正常にもどれば10秒～数分後に運転を再開します。<br>ひんぱんに表示するようなときは、お買い上げの販売店にご連絡ください。         |
| F 70             |  |
| F 16             | 表示直後はブザーが鳴りませんが、表示したまま5分経過するとブザーが鳴ります。通信が復帰し正常にもどると自動的に運転を再開します。<br>ひんぱんに表示するようなときは、お買い上げの販売店にご連絡ください。 |

※ブザーを止めるには、パワーコンディショナ本体の運転スイッチまたは、一括制御リモコンの運転／停止スイッチを「停止」にしてください。

パワーコンディショナ本体のブザーは無効に設定することができます。設定を変更したい場合、お買い上げの販売店または施工店にご相談ください。なお、一括制御リモコンのブザーは無効にできません。

## ●自立運転時の点検コード（パワーコンディショナ側）の内容と処置の仕方

(F の点検コードのときのみ、ブザーが鳴ります。E の点検コードではブザーは鳴りません。)

こんなときは再度ご確認ください。（これは故障ではありません）

|      |                                  |   |
|------|----------------------------------|---|
| E 1  | 運転中に異常を検出<br>(異常内容に該当する点検コードを表示) | 太陽電池の発電量に対して、使用する電気製品の消費電力が極端に大きくなっています。<br>(太陽電池の発電量以上の電力が必要な電気製品は使用できません。)<br>「停止」→「運転」にすることで 10 秒程度で運転が再開できます。               |
| E 14 |                                  | 翌朝、運転開始は、自動的に連系運転モードが選択されています。<br>「停止」→「運転」にすることで 10 秒程度で運転が再開できます。   |
| E 99 | 自立運転モードで日没を迎えた                   |   |
| F 81 | 過電流検出<br>(自立運転時)                 | 消費電力の大きな電気製品（合計入力 15A を超えるもの）を使用していませんか？（運転開始時などに過大な電流が流れる電気製品も含みます。）<br>使用している電気製品を減らすか、使用をやめてください。正常に戻れば 10 秒程度で自動的に運転を再開します。 |
| F 82 | 不足電圧検出<br>(自立運転時)                | 太陽電池の発電量に対して、接続されている電気製品の消費電力のほうが大きくなっています。<br>(太陽電池の発電量以上の電力が必要な電気製品は使用できません。)<br>正常に戻れば 10 秒程度で自動的に運転を再開します。                  |
| F 83 | 過電圧検出<br>(自立運転時)                 | 接続される電気製品の種類などにより発生することがあります。<br>ひんぱんに発生する場合は、対象となった電気製品は使用しないでください。<br>正常に戻れば 10 秒程度で自動的に運転を再開します。                             |
| F 87 | 自立リレー接続前不足電圧検出                   | 太陽電池の発電量が不足している可能性があります。<br>正常に戻れば 10 秒程度で自動的に運転を再開します。   |
| F 88 | 自立リレー接続前過電圧検出                    | 太陽電池の発電量が日射急変などによって不安定な可能性があります。<br>正常に戻れば 10 秒程度で自動的に運転を再開します。   |
| F 89 | 「F81」を 8 回検出                     | 該当の点検コード欄を確認し、処置してください。その後、「停止」→「運転」にすることで 10 秒程度で運転が再開できます。  |
| F 90 | 「F82」を 8 回検出                     |   |
| F 91 | 「F83」を 8 回検出                     |   |

## ●パワーコンディショナが発生する音について

|         |  |
|---------|--|
| キュー音    | 制御電源の起動音です。                                  |
| ジィージー音  |  |
| チリチリ音   | パワーコンディショナ運転によるインバーターの高周波スイッチング動作により発生する音です。 |
| チャリチャリ音 |  |
| キー音     | 連系用リレーの動作音です。<br>(運転開始時と、停止時に発生します。)         |
| カチッ音    |  |
| ブーン音    | 内蔵ファンの動作音です。                                 |

左記の音は故障ではありません

- キュー音は朝・夕の日射の少ないときや、太陽電池モジュールが降雪・落ち葉などで覆われていると、しばらくの間発生することがありますが故障ではありません。
- とくに小さなお子様や青少年の方に周波数の高い音（キー音）が聞こえる場合がありますが故障ではありません。

## ●パワーコンディショナの温度上昇について

日射が多く、パワーコンディショナが最大電力付近で運転を続けると、パワーコンディショナの放熱フィンや上面などが温度上昇しますが、故障ではありません。

パワーコンディショナ本体は不用意に手を触れないでください。やけどの原因となることがあります。

## ●積雪時の運転について

太陽電池モジュール上に積雪があると、太陽光がさえぎられるため発電量が減ります。積雪量が増えてくるとパワーコンディショナが停止する場合がありますが、故障ではありません。

太陽電池モジュール上の積雪が減れば自動的に運転を再開します。

## ●パワーコンディショナのにおいについて

パワーコンディショナの使用当初や運転状況により、においがすることがありますが故障ではありません。

## ● 抑制ランプの点灯（点滅）について（機器の故障ではありません）

商用電源の電圧が規定の値（電力会社の指示により設定される）を超えないように、パワーコンディショナは出力を抑制しますが、異常ではありません。商用電源の電圧が正常な範囲内にもどれば、自動的に抑制動作をやめて、通常運転にもどります。

ひんぱんに発生する場合は、電力系統側での対策が必要ですので、お買い上げの販売店または電力会社にご相談ください。

## ● 一括制御リモコンの連系・自立ランプの点滅について

一括制御リモコンで複数のパワーコンディショナを操作時、停止中（待機中、点検コード表示中を含む。ただし、本体操作で停止させた機器は除く。）のものがあると、連系ランプまたは自立ランプが点滅することがあります。点検コードが表示された場合、18～19ページの内容に従って処置してください。

## ● 「リモート無効機器あり本体運転／本体停止」の表示について

運転スイッチが運転または停止のパワーコンディショナが接続されている場合、一括制御リモコンの表示部に「リモート無効機器あり本体運転／本体停止」と表示されます。

### お知らせ

## ● 発電電力について

太陽電池の定格出力は、JIS（日本工業規格）で定められた一定の条件下で算出された数値が示されています。実際の発電は、日射強度や周囲温度、設置された方位や角度により異なります。

したがって、晴天日であっても常に定格通りの発電が行われているわけではありません。晴天の日中では、定格出力の約7～8割の発電電力が、おおよその目安です。なお年間の発電電力量の目安は南面設置で太陽電池1kWあたり約1,000kWhです。

## ● 余剰電力（売電電力）料金のご請求

電力会社が、毎月売電用電力量計を読み取り、お客様に購入電力量を通知します。これにもとづき電力会社に請求を行ってください。自動で振込みがある電力会社もあります。電力会社との契約書などをご確認ください。

## ● 停電時のデータ保存について

太陽電池モジュールの発電停止のタイミング（日没や日射不安定時）と商用電源の停電が重なった場合には、積算電力量などのデータが正常に保存されない場合があります。

## ● 電力量表示の最大値について

### ■ パワーコンディショナの場合

- 本体の表示部では、積算電力量を999999kWhまで表示し、それを超えると0kWh表示に戻ります。
- 本体の表示部では、累積抑制時間を999999分まで表示し、それを超えて999999分表示が続きます。

### ■ 一括制御リモコンの場合

- 一括制御リモコンでは、各パワーコンディショナの積算電力量を199999kWhまで表示し、それを超えると0kWh表示に戻り積算を続けます。また、各パワーコンディショナの合計の積算電力量は工場出荷時設定（最大5台接続）では999999kWhまで、最大10台接続設定へ変更した場合は1999999kWhまで表示され、それを超えると0kWh表示に戻り積算を続けます。
- 一括制御リモコンでは、各パワーコンディショナの累積抑制時間を999999分まで表示し、それを超えて999999分表示が続きます。

## ● 下記の設定を変更する場合、お買い上げの販売店または施工店にご相談ください。

また、各設定内容の詳細につきましても、併せてご確認ください。

- 保護リレー时限の設定について（工場出荷時は自動（300秒）になっています。）

保護リレー时限の設定を手動復帰にすると、系統側で異常があった場合に異常が解消されても、自動で復帰しません。本体表示もしくは一括制御リモコンにて、E99が表示されていることを確認して運転スイッチ操作により、手動復帰させてください。

- 自立自動切換機能について（工場出荷時は無効になっています。）

自立自動切換機能が有効になっていると、停電発生時に自動で連系運転から自立運転へ切り換わります。また、復電後も自動で自立運転から連系運転へ切り換わります。

ただし、保護リレー时限の設定が手動復帰の場合、復電後は自動で自立運転を停止し、E99を表示して連系運転手動復帰待ち状態となります。運転スイッチ操作により手動で復帰させてください。

- 自立継続機能について（工場出荷時は無効になっています。）

自立継続機能が有効になっていると、自立運転で日没を迎えた場合、翌朝の運転時は系統の状態に関らず、自立運転を開始します。ただし、自立自動切換機能が有効になっている場合、翌朝、系統が復帰していれば、連系運転を開始します。

# 点検とお手入れのしかた

## ⚠ 注意



- 水洗いはしない
- 高圧式洗浄装置や洗剤、薬品類（スプレー剤などを含む）を使わない  
火災・感電、故障の原因となります。

### ● 安心してお使いいただくために、日常の点検を行ってください。

- 正常に発電していますか。パワーコンディショナ本体または、一括制御リモコンの表示部に点検コードを表示していたり、ブザーがひんぱんに鳴っていたら、18～19ページの内容に従って処置してください。
- パワーコンディショナの上に物が置かれていたり、保護ガードに落ち葉などがたまっていたら、下記に沿ってお手入れを行ってください。
- PFD管の割れ、パテのはがれ、アンカーボルトのサビ（別売の平地置台設置時）などがあれば、お買い上げの販売店や施工店にご相談ください。
- パワーコンディショナ本体に傷や打痕など異常がある場合、お買い上げの販売店や施工店にご相談ください。

### お手入れのしかた

- パワーコンディショナ本体の運転スイッチまたは、一括制御リモコンの運転／停止スイッチを「停止」にして、運転を停止する。
- 太陽光発電システム専用ブレーカを OFF（切）にする。
- パワーコンディショナ本体が十分に冷えたことを確認する。
- 置かれた物や落ち葉などを取り除いたり、乾いた布または固く絞った布でパワーコンディショナ本体や一括制御リモコンを拭いてください。
  - パワーコンディショナ本体や一括制御リモコンには直接水をかけないでください。
  - シンナー・アルコールなどの溶剤は使わないでください。（変形・変色の原因となります）

お手入れ後は、太陽光発電システム専用ブレーカを ON（入）にし、パワーコンディショナ本体の運転スイッチまたは、一括制御リモコンの運転／停止スイッチを「運転」にして、運転を行ってください。

### 特にこのような場合は

#### ご注意

以下の 3 つのケース、

- ひんぱんに漏電遮断機（ELCB）が動作した場合
- 太陽電池パネルに損傷（割れ、傷、亀裂、変形）が見られた場合
- 太陽光発電システムを取り外す場合

のいずれかに該当する場合は、太陽電池および架台には手を触れずに下記の①②をおこなってから、販売店もしくは施工店までご連絡ください。

- パワーコンディショナ本体の運転スイッチまたは、一括制御リモコンの運転／停止スイッチを「停止」にする。
- 太陽光発電システム専用ブレーカを切（OFF）にする。

# 仕様

## ●パワーコンディショナ（系統連系用）

| 項目                           |               | 仕 様   |
|------------------------------|---------------|---|
| 品 番                          |               | HQJP-M55-A1   |
| 主 回 路 方 式                    |               | 電圧型電流制御方式   |
| スイッチング方 式                    |               | 正弦波 PWM 方式  |
| 入 力                          | 回 路 数         | 4回路   |
|                              | 定 格 入 力 電 壓   | DC330 V   |
|                              | 入 力 電 壓 範 囲   | DC70 V ~ DC450 V  |
| 出 力                          | 定 格 容 量       | 5.5 kW  |
|                              | 定 格 出 力 電 壓   | AC202 V (単相2線式 但し連系は単相3線式)  |
|                              | 定 格 出 力 周 波 数 | 50 Hz/60 Hz   |
|                              | 最 大 出 力 電 流   | 27.5 Arms   |
| 電 力 変 換 効 率<br>( 定 格 出 力 時 ) |               | 95.5 % (定格入力電圧 DC330 V 入力時、JIS C8961 による)   |
| 絶 縁 方 式                      |               | トランスレス方式 (直流地絡保護機能、出力直流分検出機能)   |
| 電 力 制 御 方 式                  |               | 太陽電池最大電力追尾制御  |
| 保 護 機 能                      |               | 直流過電圧、直流不足電圧、直流過電流、交流過電流、直流地絡、温度異常  |
| 連 系 保 護 機 能                  |               | 交流過電圧、交流不足電圧、周波数上昇、周波数低下、電圧上昇抑制、多数台連系対応型単独運転防止、FRT (系統事故時運転継続)要件、力率一定制御   |
| 単 独 運 転 検 出 機 能              |               | 能動方式：ステップ注入付周波数フィードバック方式<br>受動方式：電圧位相跳躍検出方式   |
| 自 立 運 転 機 能                  |               | 主回路方式 電圧型電流制御方式<br>定格容量 1.5 kW<br>定格出力電圧 AC101 V (50 Hz/60 Hz)  |
| 消 費 電 力                      | 運 転 時         | 0 W/0 VA  |
|                              | 待 機 時         | 1 W未満 (リモコン消費電力 0.1 W含む) /50 Hz : 25 VA未満、60 Hz : 30 VA未満   |
| 遠隔出力制御機能                     |               | 対応  |
| 外 形 尺 度                      |               | 735 (幅) × 431 (高さ) × 214 (奥行) (mm)  |
| 質 量                          |               | 約 29 kg (保護ガード・壁取付板などを除く)   |
| 設 置 場 所                      |               | 屋内・屋外兼用   |
| 動 作 温 度                      |               | -20 °C ~ +50 °C   |
| 動 作 湿 度                      |               | 90 %以下 (結露のないこと)  |
| 付 属 品                        | お 客 様 用       | 取扱説明書 (1)、自立運転コンセントラベル (1)  |
|                              | 施 工 用         | 壁取付板 (1)、防水ネジ M4 × 12 (1)、保護ガード固定ネジ M4 × 8 (11)、保護ガード (4)、壁取付板固定ネジ 5 × 60 (11)、工事用型紙 (1)、検査成績書 (1)、施工説明書 (1)、アース線用圧着端子 (1)、系統側接続用ケーブル用圧着端子 (4)、開閉器用端子カバー (4)、開閉器用圧着端子 (8)、絶縁キャップ TCM-53 (赤:4/青:4/緑:1)、絶縁キャップ TCM-81 (青:3)、設置についてのチラシ (1)、パテ (1) |

## ●一括制御リモコン（別売品）

| 項 目              |         | 仕 様  |
|------------------|---------|--|
| 品 番              |         | HQJP-RM-A1   |
| 液 晶 表 示 部        |         | W 50 × H 23 (mm)、7桁表示 (工場出荷時は6桁表示の設定)                |
| デ タ 通 信 方 法      |         | ワイヤード (RS-485)                                       |
| 設 置 方 法          |         | 屋内壁固定方式  |
| 特 徴 機 能          |         | LED表示部 (運転状態)、点検コード表示                                |
| 定 格 入 力 電 壓      |         | DC 8 V (パワーコンディショナより受電)                              |
| 最 大 消 費 電 力      |         | 0.1 W  |
| 使 用 温 度 範 囲 (推奨) |         | -20 °C ~ +50 °C                                      |
| 使 用 湿 度 範 囲      |         | 90 %以下 (結露のないこと)                                     |
| 外 形 尺 度          |         | 70 (幅) × 120 (高さ) × 18 (奥行) (mm) ※突起物を除く             |
| 質 量              |         | 0.09 kg (取付金具を除く)                                    |
| 付 属 品            | お 客 様 用 | 一括制御リモコン (取付金具を含む) (1)、かんたん操作ガイド (1)、パワコン番号識別ラベル (1) |
|                  | 施 工 用   | リモコン用木ネジ (2)、静電気注意チラシ (1)                            |

●この仕様は JIS (日本工業規格) に基づいた数値です。



# 保証とアフターサービスについて（よくお読みください）

## ●保証について

保証に関する内容につきましては、お買い上げの販売店の条件によるものとさせていただいております。詳しくは、お買い上げの販売店へご確認ください。

## ●修理を依頼されるとき

次のような場合は、パワーコンディショナの運転を停止し、お買い上げの販売店へ連絡してください。

- ・ひんぱんにエラー表示が点灯する
- ・ブレーカが頻繁にオフになる
- ・誤って異物や水が内部に入った

### ■ ご連絡の際は、次の項目をお知らせください。

- ・製造番号
- ・お買い上げ年月日
- ・ご住所、電話番号、お名前
- ・故障内容（表示部の内容）

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| 製造番号：                       |                 |
| お買い上げ年月日<br>年      月      日 |                 |
| ご住所                         |                 |
| 電話番号                        | (      )      - |
| お名前                         |                 |
| 故障内容<br>(表示部の内容)            |                 |

|   |                 |
|---|-----------------|
| 商品のお問い合わせは  |                 |
| 商品・修理・トラブル・メンテナンス・別売品についてのお問い合わせは、<br>お買い上げの販売店に相談してください。 |                 |
| 店名  |                 |
| 住所  |                 |
| 電話番号  | (      )      - |
| 販売店押印欄  |                 |